


- Legenda**
- ▭ Confine comunale
 - Pozzetti e camerette
 - Sistema acque bianche
 - Sistema acque miste
 - Acque sfiorate
 - Collettore intercomunale
- Aree allagate SDF T10 anni**
- Tiranti [m]
- < 0,15
 - 0,15 - 0,3
 - 0,3 - 0,45
 - > 0,5
- Reticolo idrico**
- Reticolo Idrico Minore
 - Tratto intubato
 - Reticolo Idrico Principale (fiume Adda, torrente Zender)



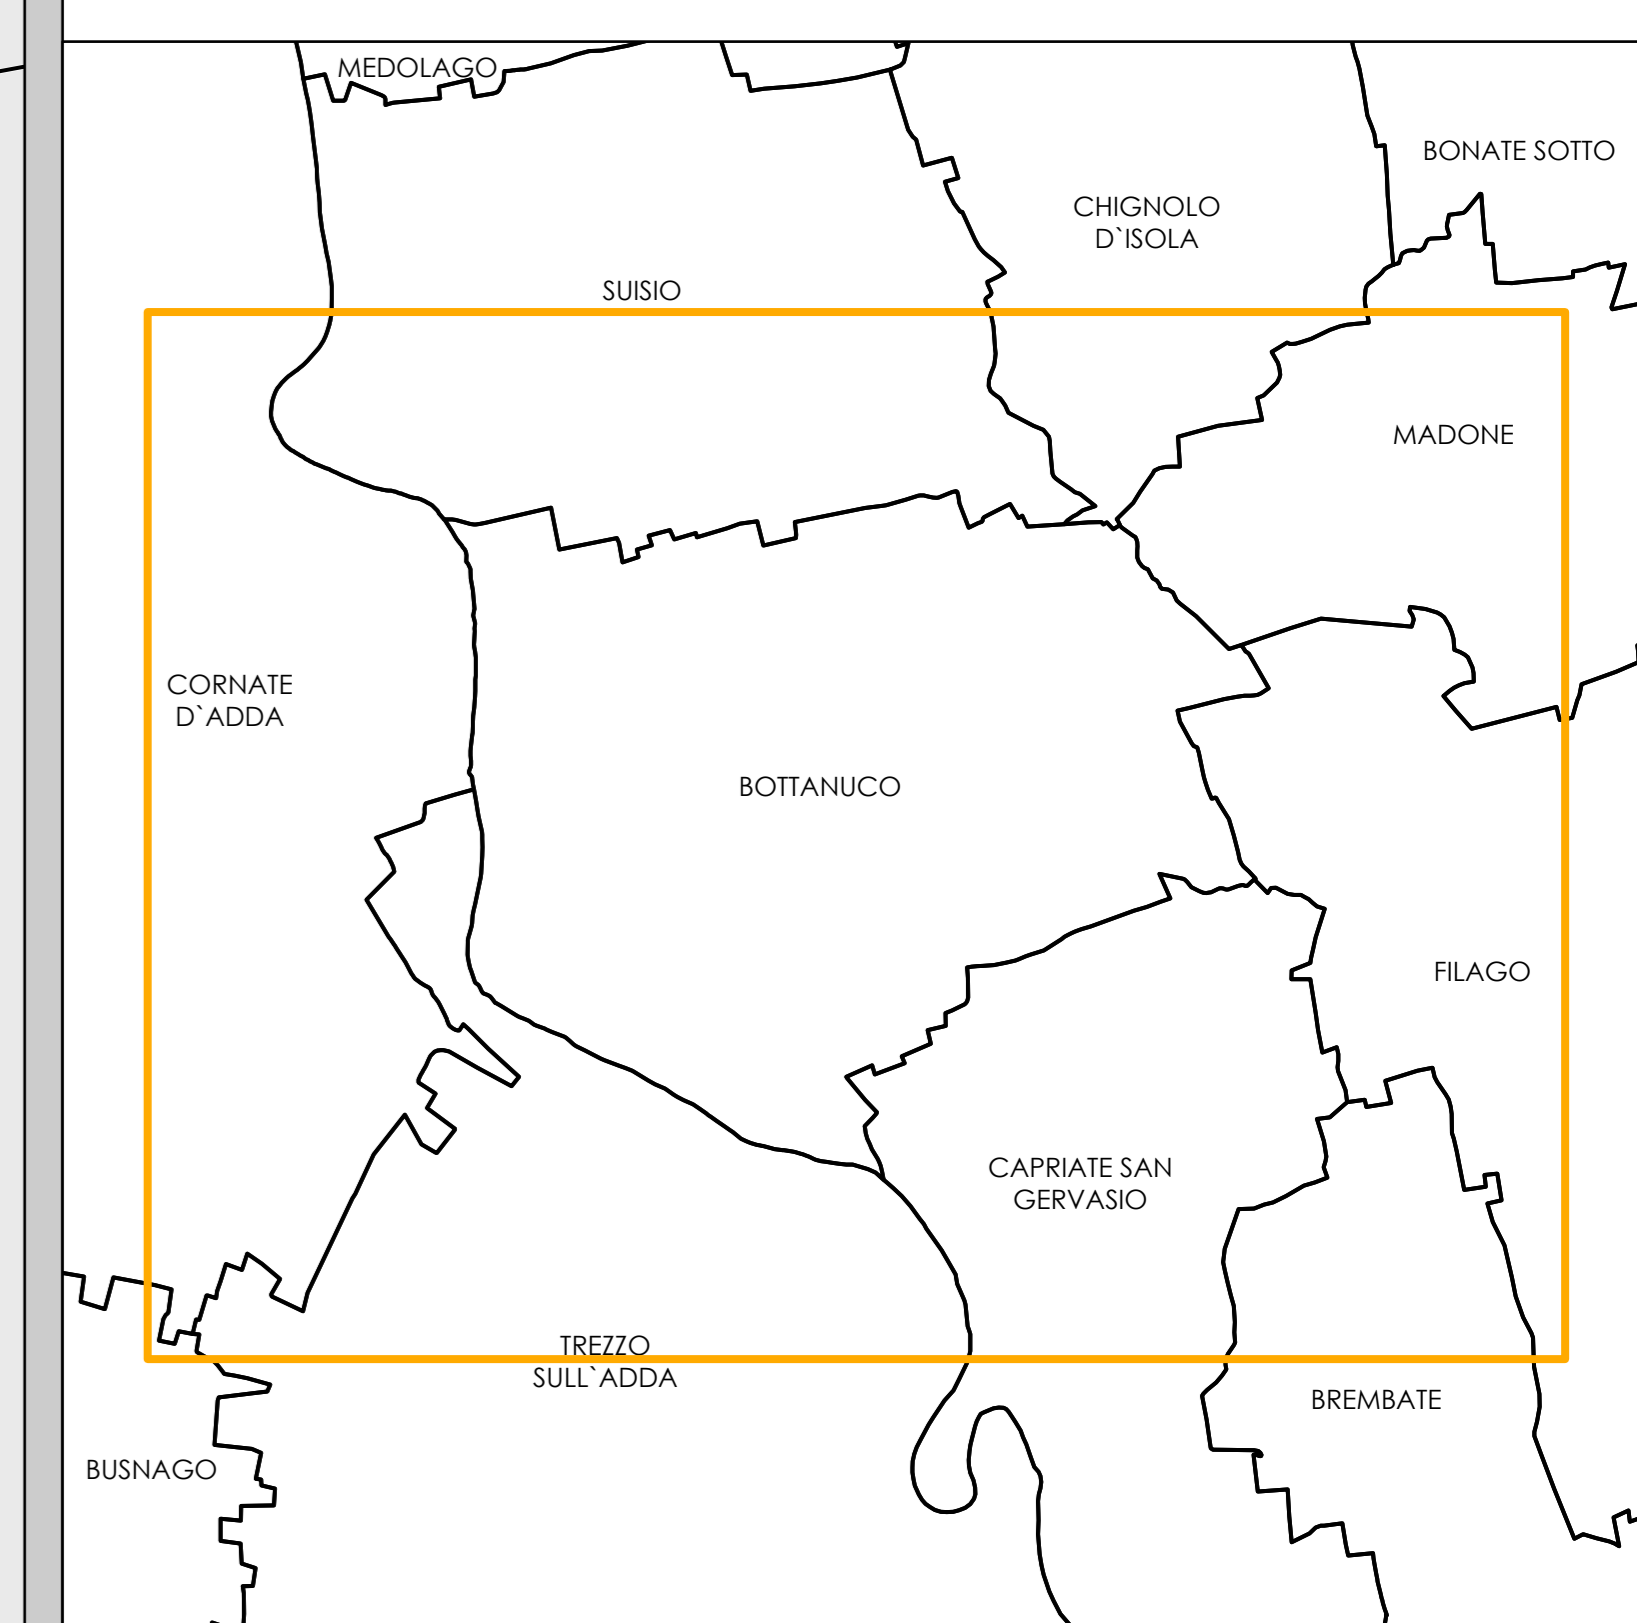

Comune di Bottanuco
 Provincia di Bergamo
 Piazza S. Vittore, 1 – cap 24040

Oggetto:	Documento semplificato di valutazione del rischio idraulico comunale ai sensi art. 14, comma 8 R.R. n. 7 del 23/11/2017 e R.R. n. 8 del 19/04/2019
Elaborato progettuale:	Tavola 4 – scala 1:5.000 Aree allagate allo stato di fatto a Tr 10 anni
Redazione:	Timbro e firma:
 <p>Dott. Geologo Andrea Brambati tel. +39 348 393 9629 mail andreabrambati@alice.it PEC andreabrambati@pec.epap.it Ordine Geologi Lombardia, n. 1535</p>	
Collaboratori:	 <p>Salveti Graneroli engineering</p> <p><small>Unipa Member Company # 22020 (Unipa) S.p.A. I-39 03421 (TN) I-39 05421 (TN) E-mail: info@salvetigraneroli.com</small></p>
Data:	Luglio 2024 - REV01