


- Legenda**
- Confine comunale
 - Pozzetti e camerette
 - Sistema acque bianche
 - Sistema acque miste
 - Acque sfiorate
 - Collettore intercomunale
- Tiranti [m]**
- <math>< 0.15</math>
 - $0.15 - 0.3$
 - $0.3 - 0.45$
 - > 0.5
- Reticolo idrico**
- Reticolo Idrico Minore
 - Tratto intubato
 - Reticolo Idrico Principale (fiume Adda, torrente Zender)



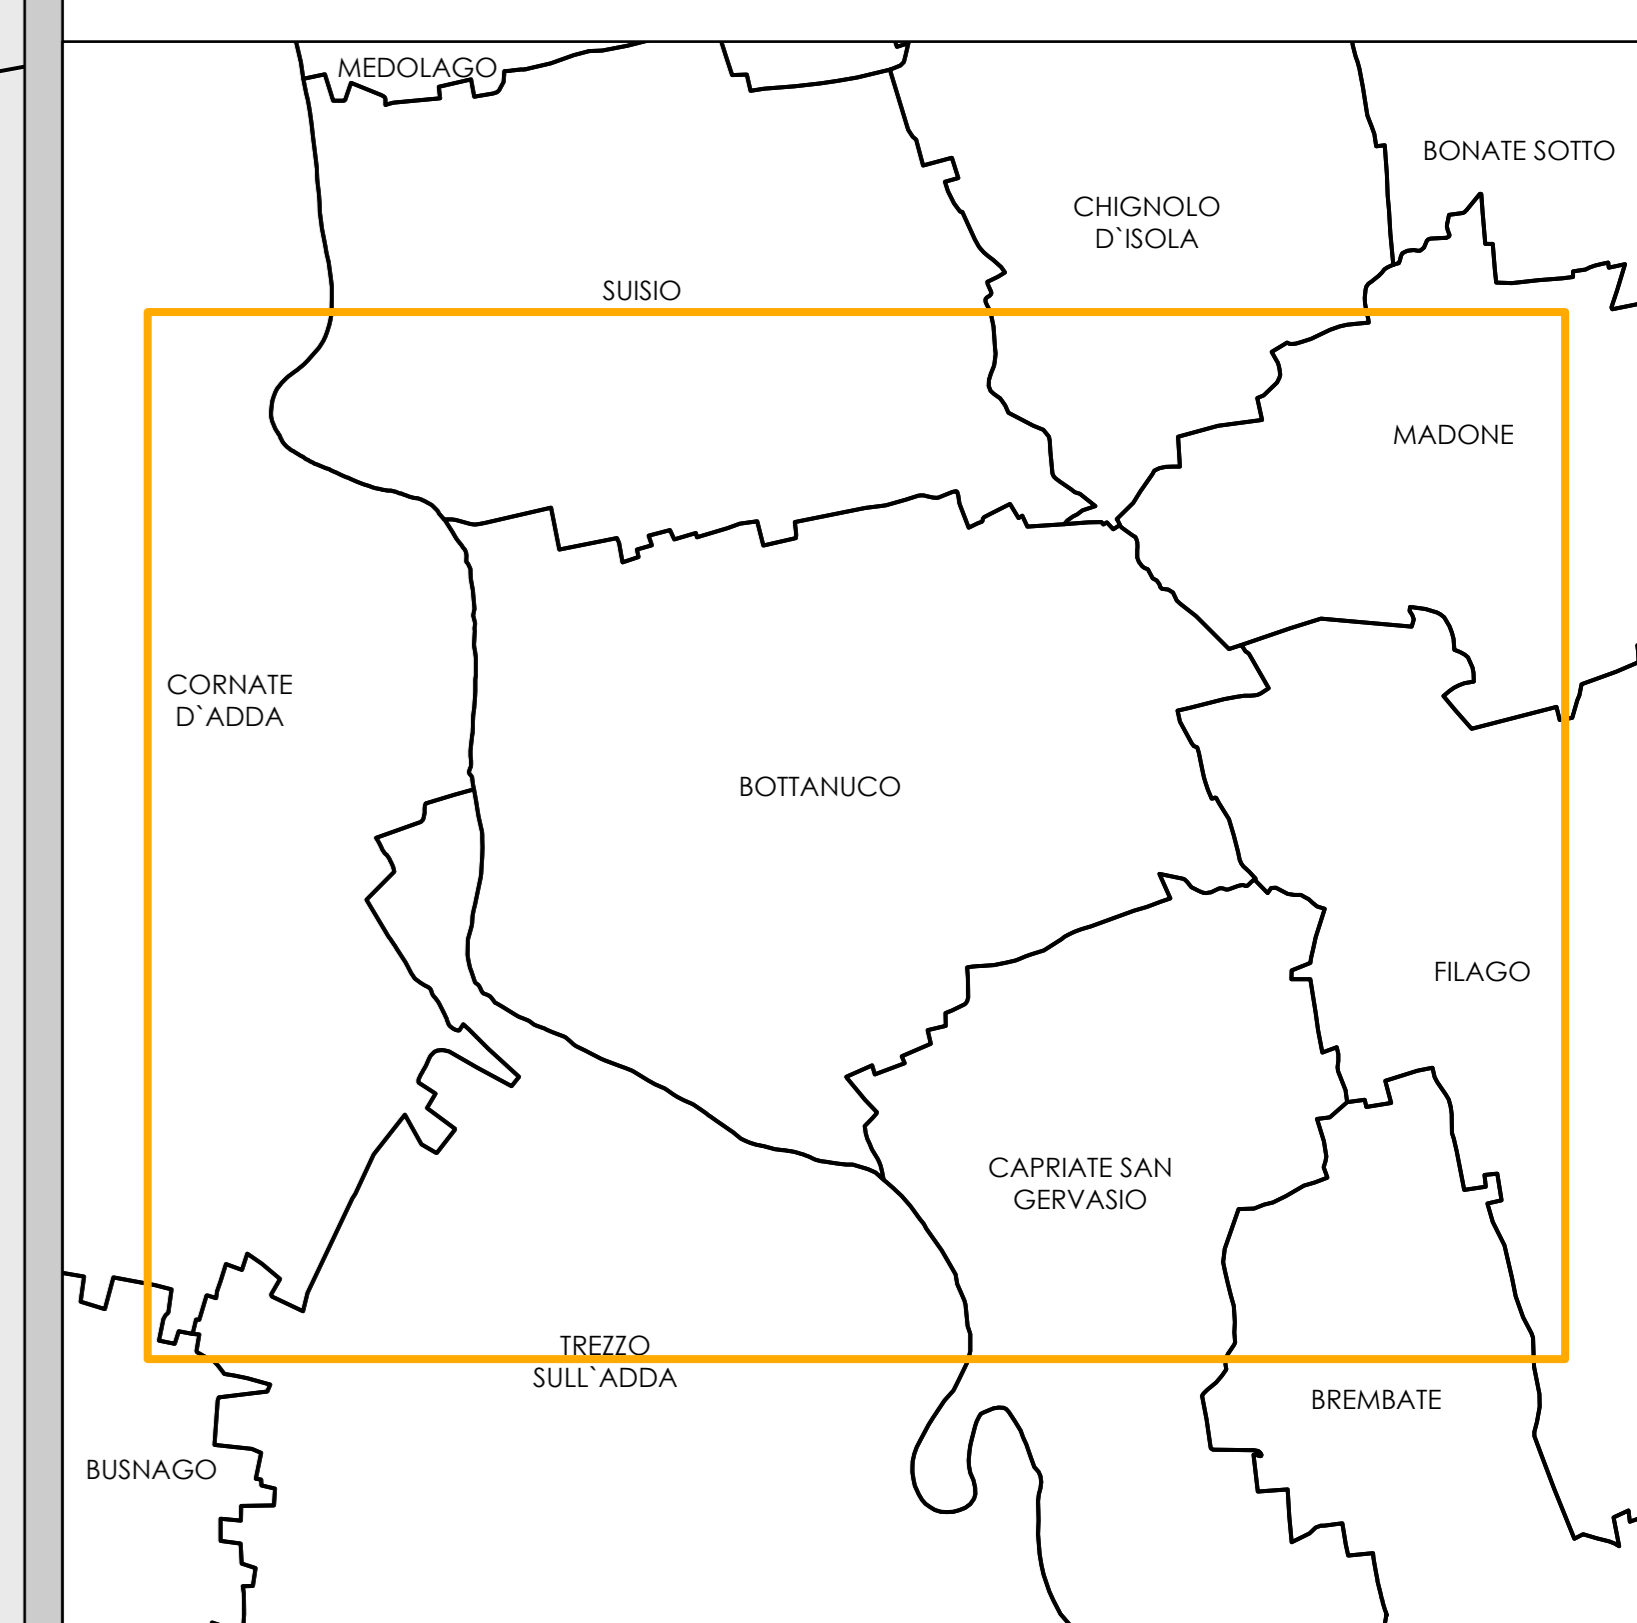

Comune di Bottanuco
 Provincia di Bergamo
 Piazza S. Vittore, 1 – cap 24040

| | |
|-------------------------------|---|
| Oggetto: | Documento semplificato di valutazione del rischio idraulico comunale ai sensi art. 14, comma 8 R.R. n. 7 del 23/11/2017 e R.R. n. 8 del 19/04/2019 |
| Elaborato progettuale: | Tavola 5 – scala 1:5.000 Aree allagate allo stato di fatto a Tr 50 anni |
| Redazione: | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">  <p>Dott. Geologo Andrea Brambati tel. +39 348 393 9629 mail andreabrambati@alice.it PEC andreabrambati@pec.epap.it Ordine Geologi Lombardia, n. 1535</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p>Timbro e firma:</p>  </div> </div> |
| Collaboratori: |  <p>Salveti Graneroli engineering</p> <p><small>Unipa Milano Cod. Prov. n. 220200048 (E.A. n. 1-39/0342) - I.C. n. 1-39/0542/0001 - E-mail: info@salvetigraneroli.com</small></p> |
| Data: | Luglio 2024 - REV01 |