

Legenda


- Confine comunale
- Pozzetti e camerette
- Sistema acque bianche
- Sistema acque miste
- Acque sfiorate
- Collettore intercomunale

Tiranti [m]

- <math><0.15</math>
- $0.15 - 0.3$
- $0.3 - 0.45$
- >0.5

Reticolo idrico

- Reticolo Idrico Minore
- Tratto intubato
- Reticolo Idrico Principale (fiume Adda, torrente Zender)

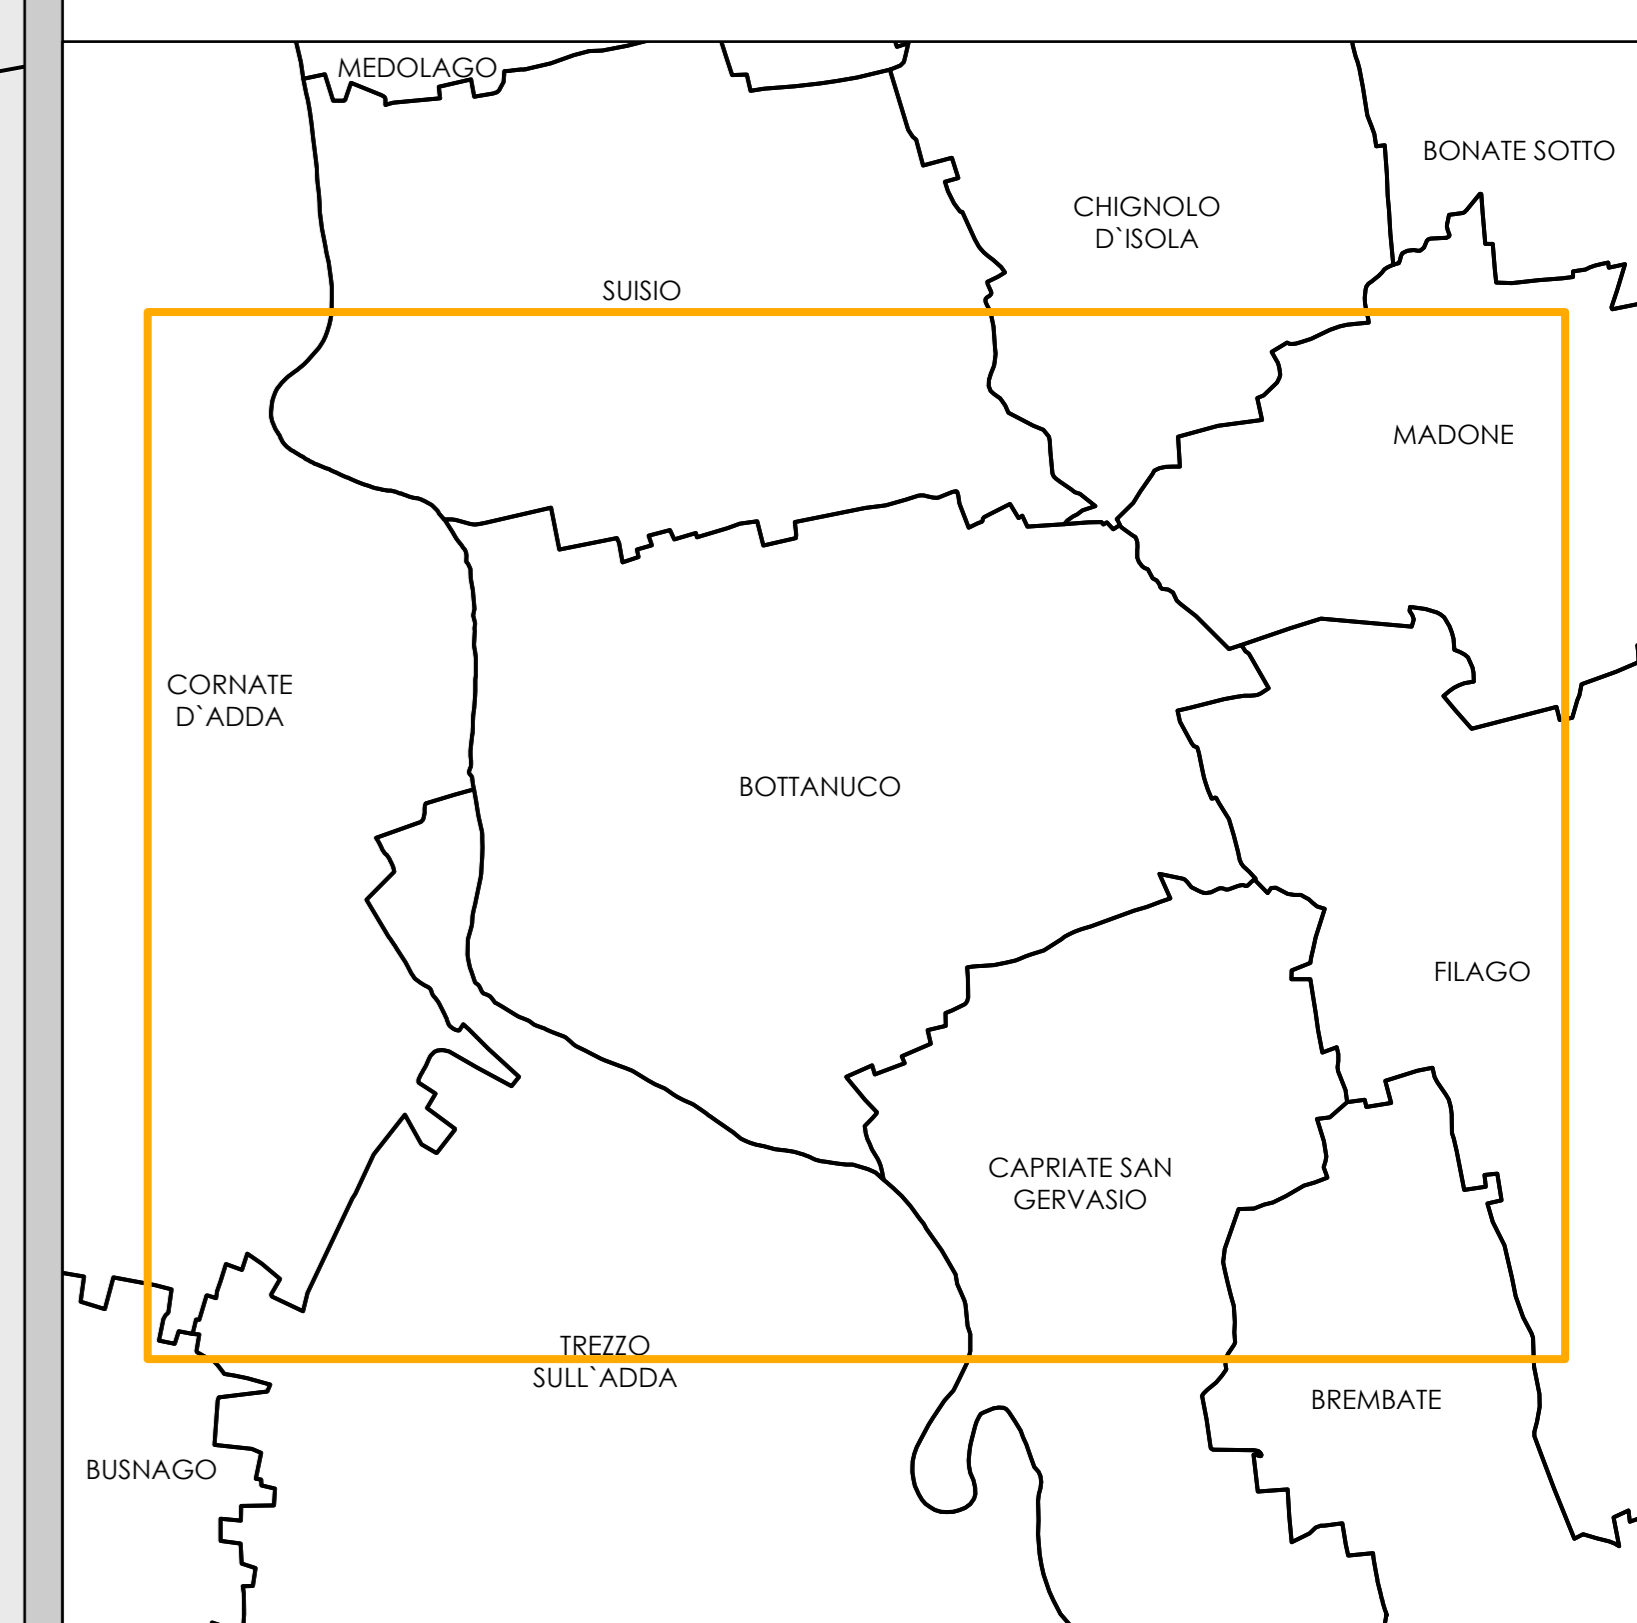



Comune di Bottanuco
 Provincia di Bergamo
 Piazza S. Vittore, 1 – cap 24040

Oggetto:	Documento semplificato di valutazione del rischio idraulico comunale ai sensi art. 14, comma 8 R.R. n. 7 del 23/11/2017 e R.R. n. 8 del 19/04/2019
Elaborato progettuale:	Tavola 6 – scala 1:5.000 Aree allagate allo stato di fatto a Tr 100 anni
Redazione:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;">  <p>Dott. Geologo Andrea Brambati tel. +39 348 393 9629 mail andreabrambati@alice.it PEC andreabrambati@pec.epap.it Ordine Geologi Lombardia, n. 1535</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Timbro e firma:</p>  </div> </div>
Collaboratori:	 <p>Salveti Graneroli engineering</p> <p><small>Unipa Milano Cod. Prov. n. 22020 (Milano) (E) (A) (L) P. 1 - 20122 (MI) - Tel. +39 02 58111000 - E-mail: info@salvetigraneroli.com</small></p>
Data:	Luglio 2024 - REV01